

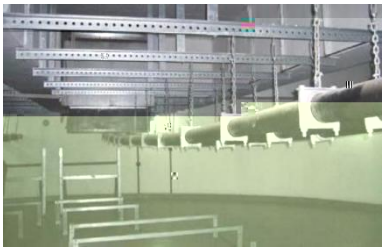
E خي E ` أ M مد أ E شح غي

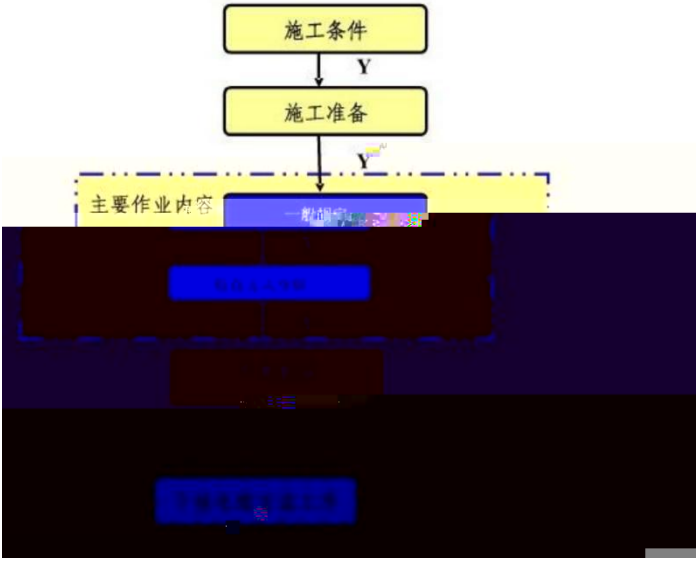
U ϵ أ

E

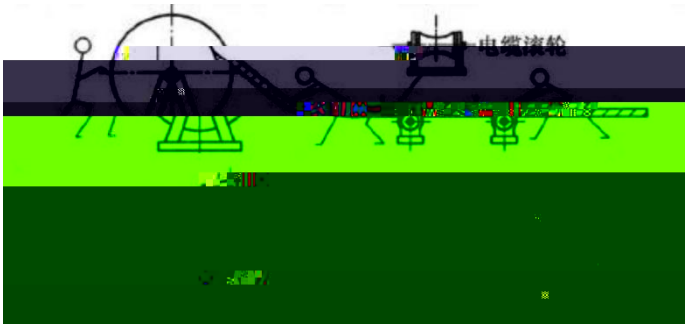
E شح

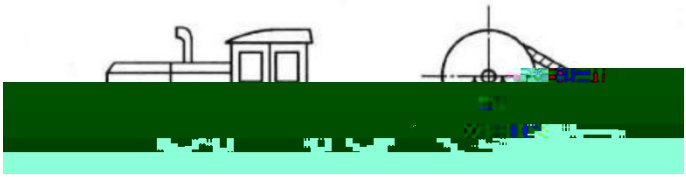


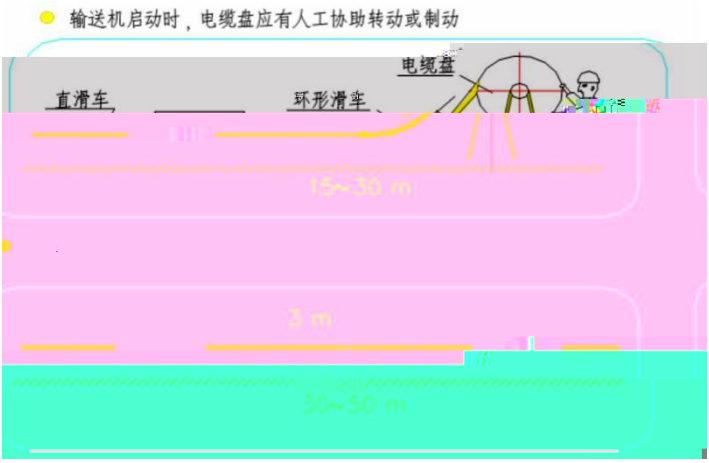


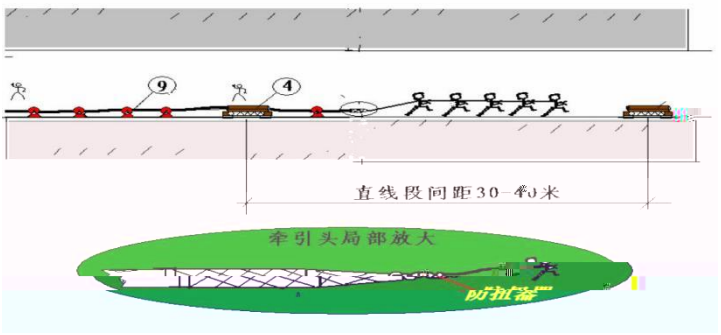

施工条件
Y
施工准备
Y
主要作业内容

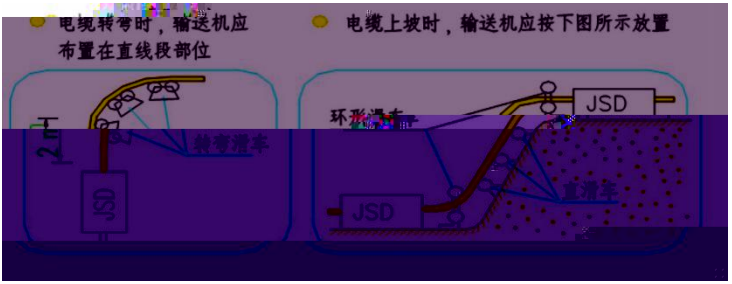

电缆支架
低压电缆摆放层
350mm

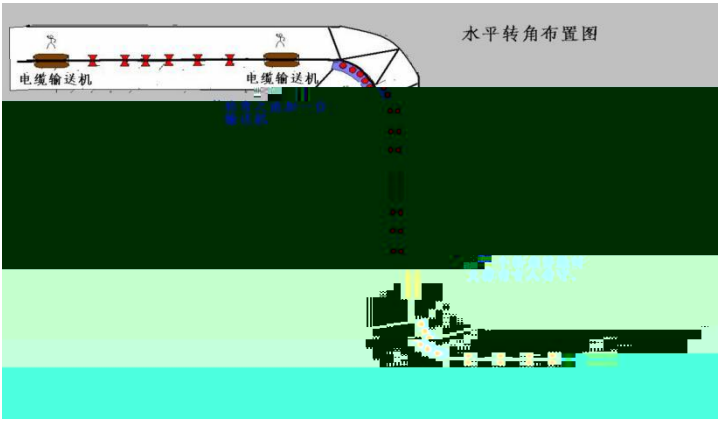

电缆滚轮

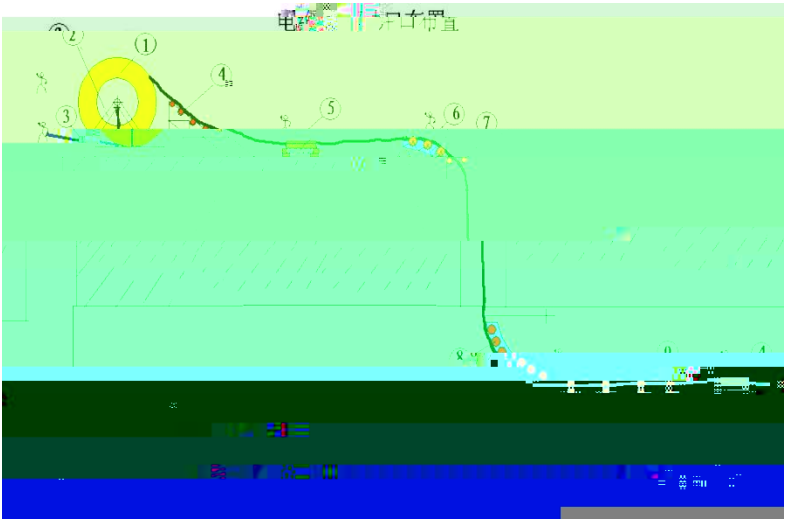



输送机启动时，电缆盘应有人工协助转动或制动
电缆盘
直滑车
环形滑车
15~30 m
3 m
30~50 m


9
4
直线段间距30—40米
牵引头局部放大


电缆转弯时，输送机应布置在直线段部位
电缆上坡时，输送机应按下图所示放置
JSD
JSD


水平转角布置图
电缆输送机
电缆输送机


①
④
⑤
⑥
⑦



