

E شغغي آ مد ا ` أ غي E

آ U Є

E

E شغ

35kV

90 ,

250 , 5

70 ,

160 ,

150 , 5

1

2

3

4

5 1 6

6


7

1

2

3 T

4

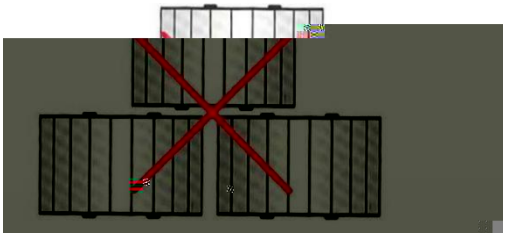


1








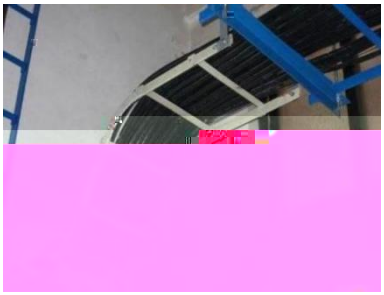



2

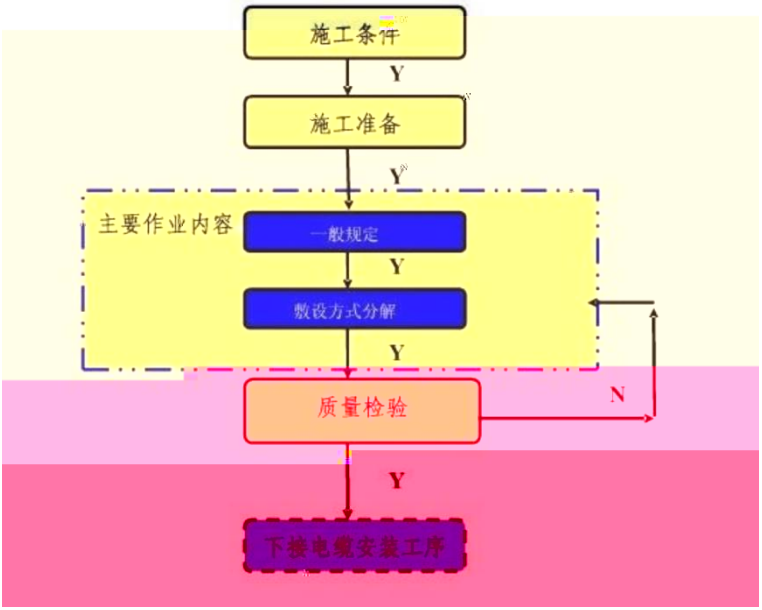

3

1

2

3)

4)

5)

6)

4

1)



2

3

-20

0 0

4

5-10

72 25 24-36

+5

1 0

5)

6)

7)













8)

10%

1.5


100mm

9)

5mm


5

1)

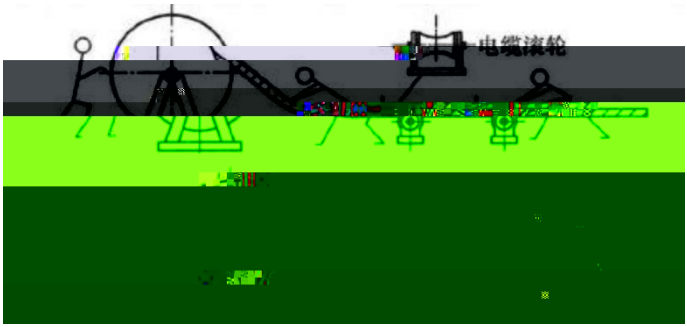
电缆滚轮




2)

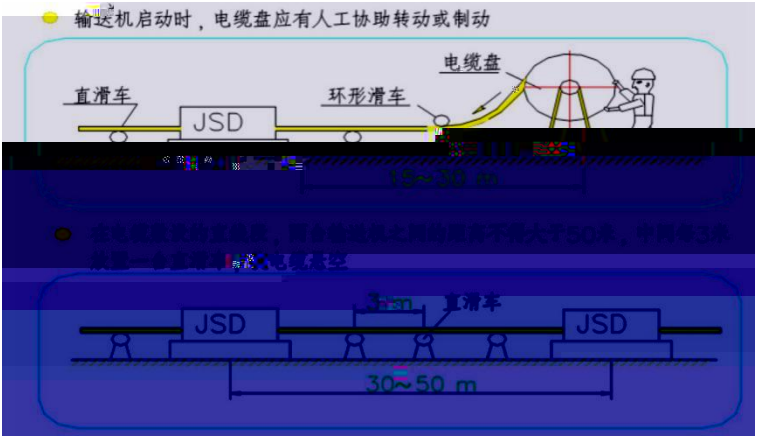
输送机启动时，电缆盘应有人工协助转动或制动
电缆盘
直滑车
环形滑车
JSD
15~30 m
3 m
直滑车
JSD
JSD
30~50 m


3)




4)

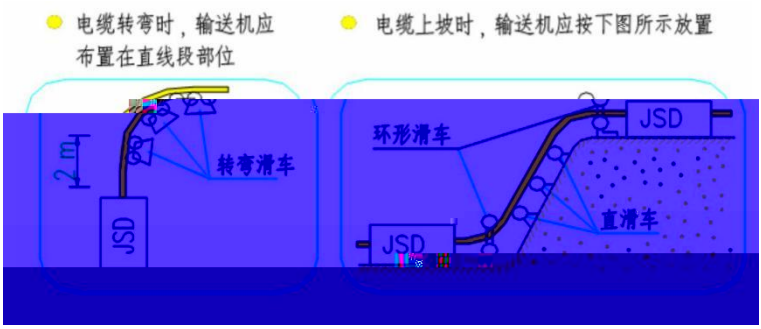
电缆转弯时，输送机应布置在直线段部位
电缆上坡时，输送机应按下图所示放置
2m
转弯滑车
JSD
环形滑车
JSD
JSD
直滑车

5)

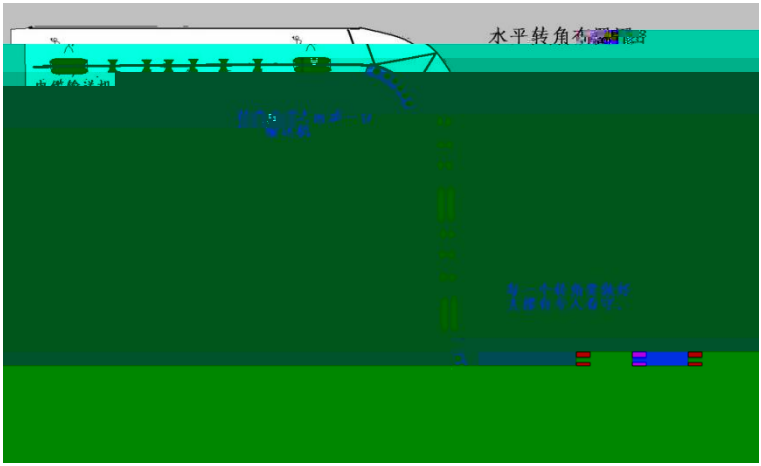

6)

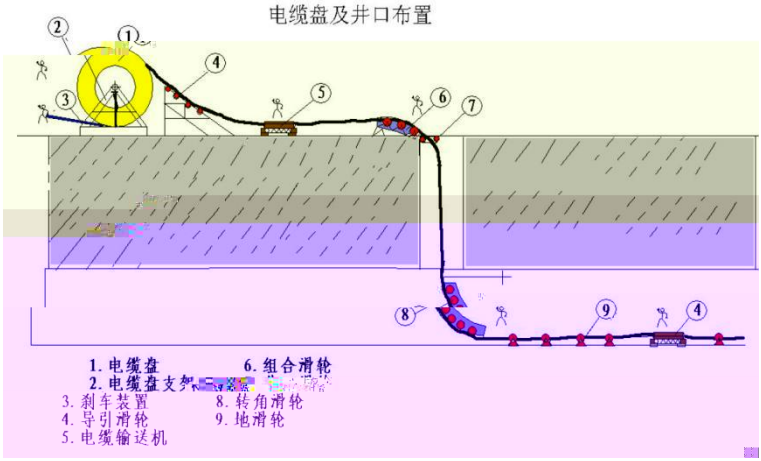

7)

6

1)

2)

3)

4)

5)

7

1)

15m/min

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

●

20


15 =


M•9 Ď … 15ß

8ß? 12 = v f

●̲ ×

1)

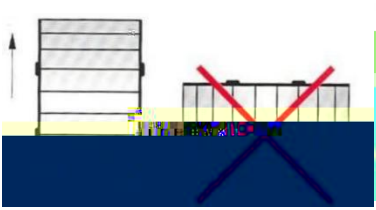

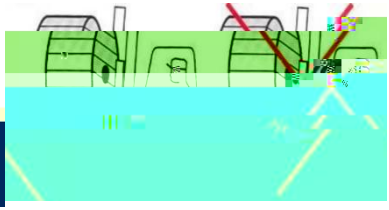

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)